SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

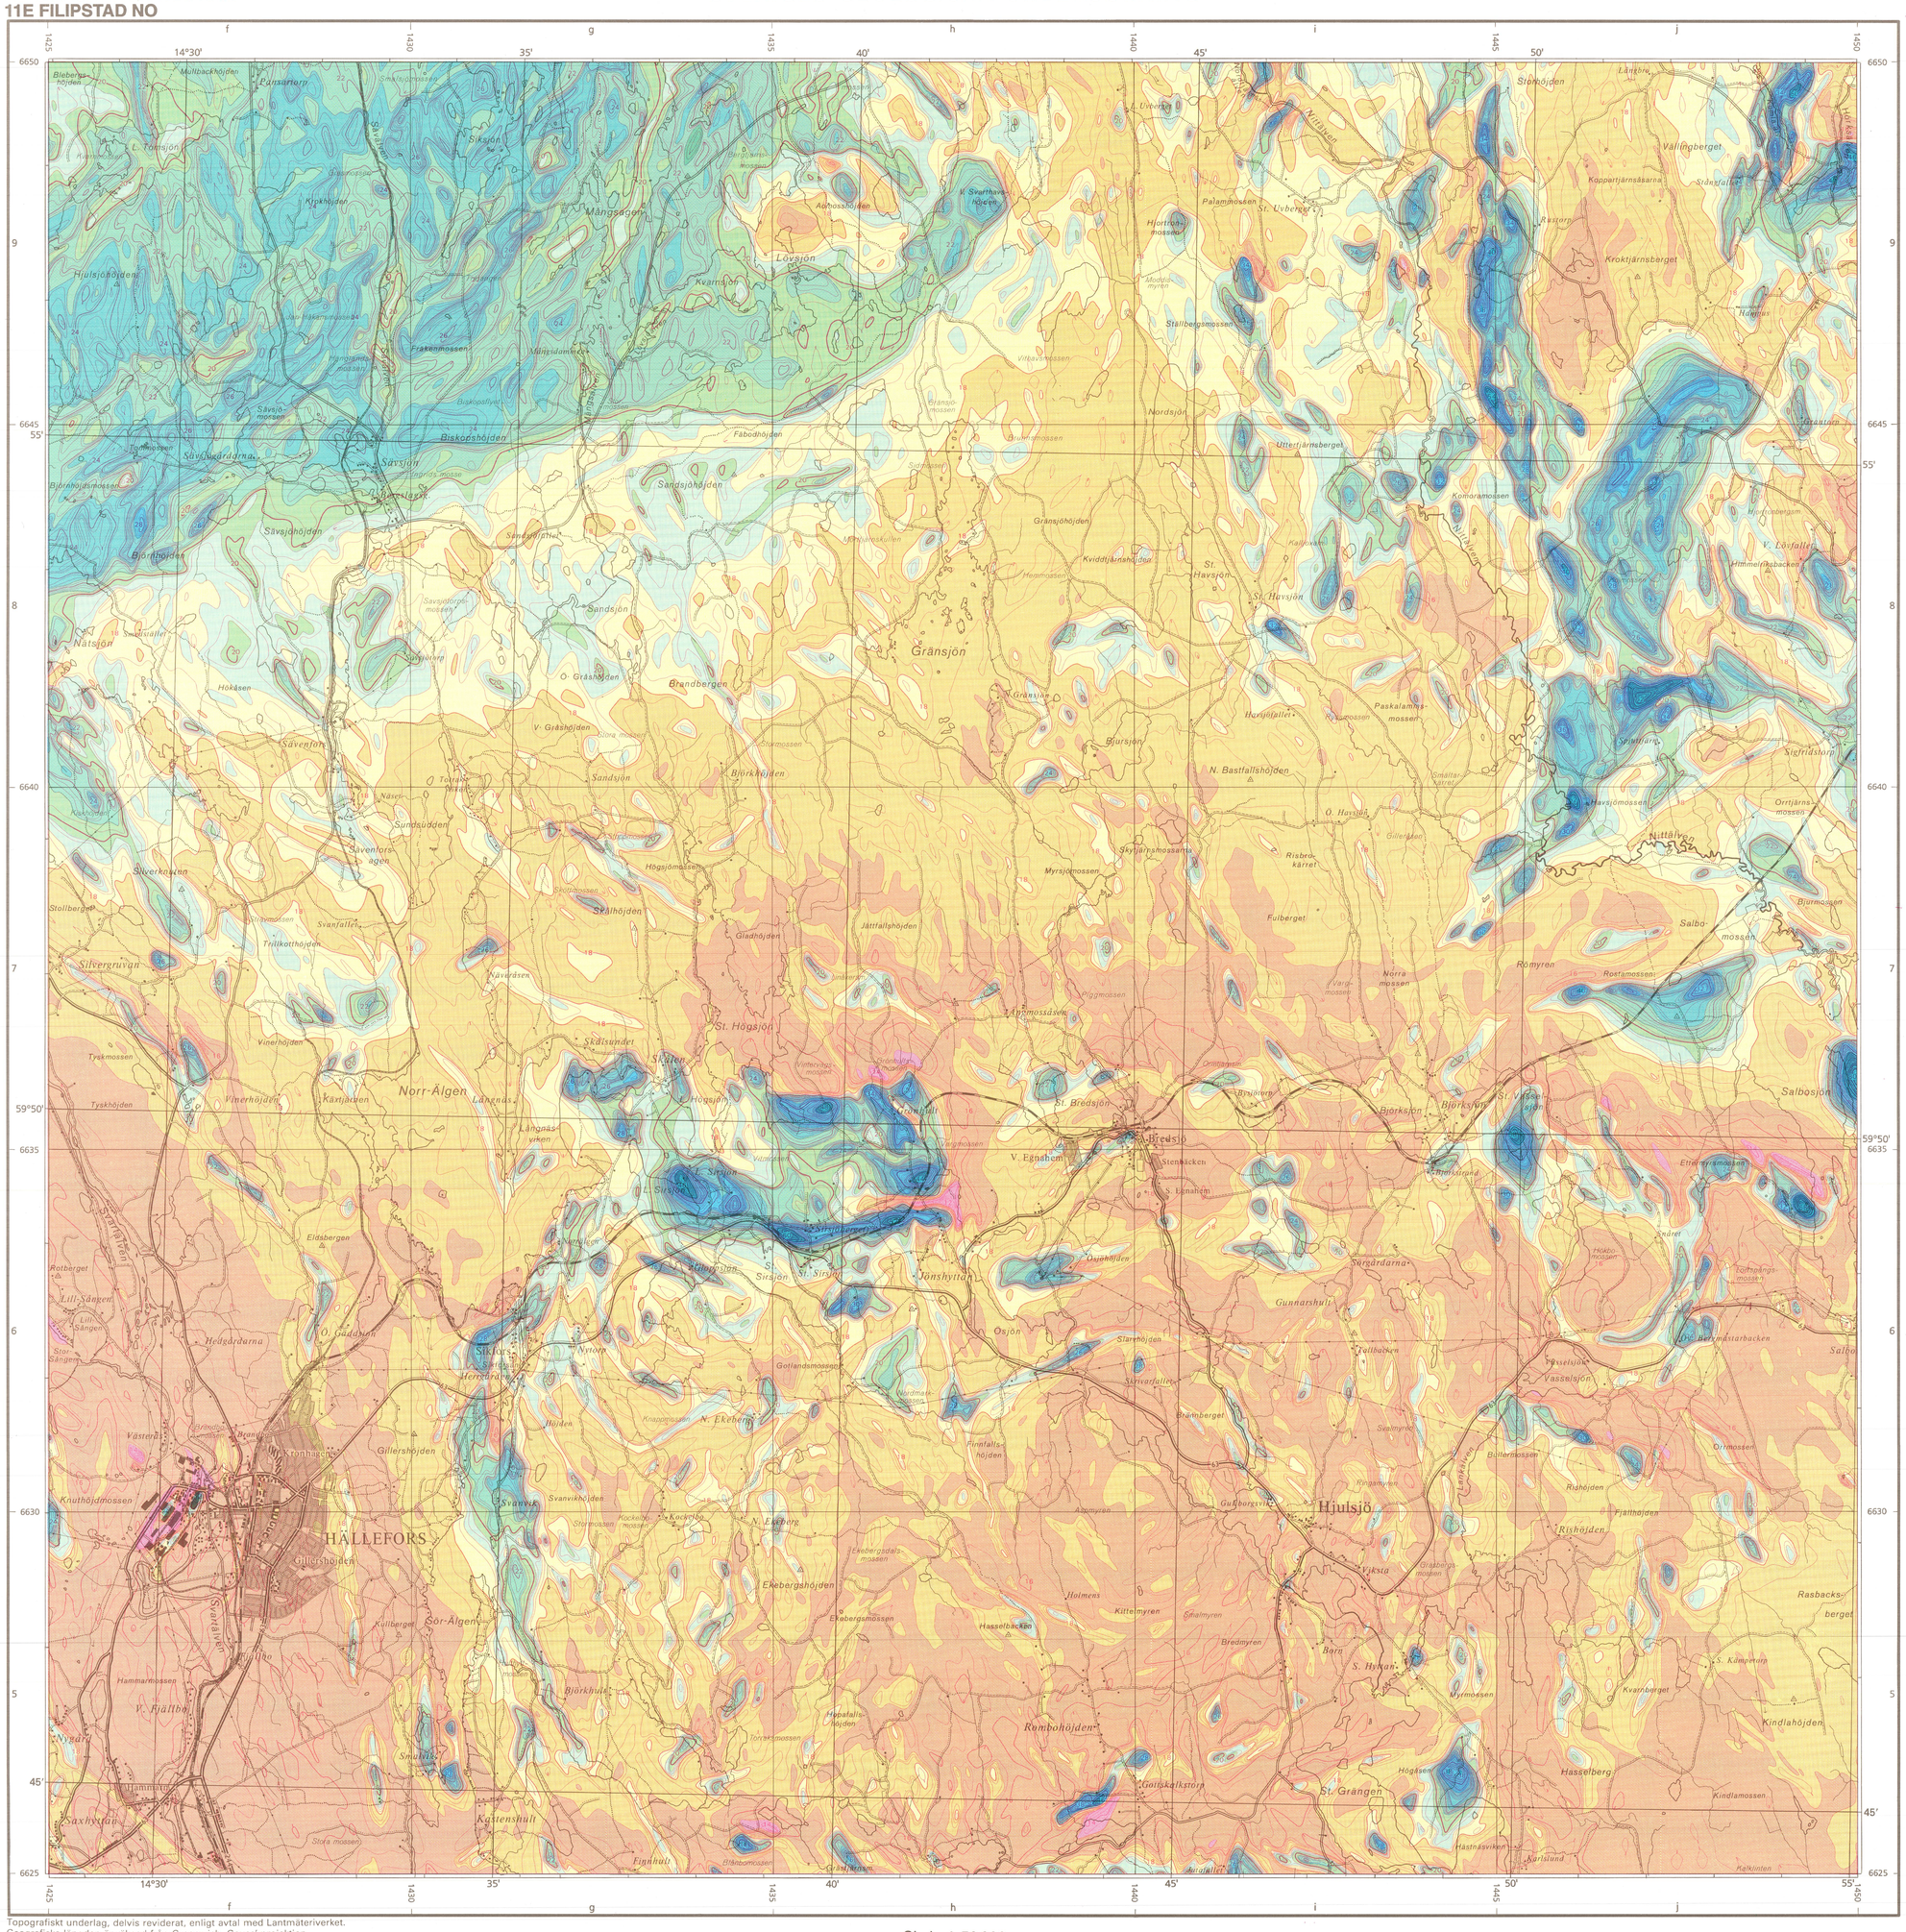

Magnetisk totalintensitet
Magnetic total intensity

Fluxgate magnetometer 1973

Flyghöjd 30 m
Flight altitude 30 m

Linjeavstånd 200 m
Line spacing 200 m

Flygriktning
Flight direction

Anomali:
Anomaly:

- + 2.000 nT
- + 800 nT
- + 400 nT
- + 200 nT
- + 80 nT
- Normalvärde 49.880 nT
  Normal value
- – 80 nT
- – 200 nT
- – 400 nT

Minimum

Maximum

Isomagnetiska linjer för intervall av:
Isomagnetic lines with intervals of:

- 1.000 nT
- 200 nT
- 40 nT

Siffervärden:
Value of figures:

Enhet 100 nT
Unit 100 nT

Basvärde 48.000 nT
Base value 48.000 nT

Epok 1965,0
Epoch 1965.0

Totalintensiteten i nanotesla (nT) erhålls genom att angivna siffervärden multipliceras med 100 och adderas till basvärdet
(1 nT = 1 gamma)

The total intensity in nanoteslas (nT) can be found by adding the required figure on the map, multiplied by 100, to the base value
(1 nT = 1 gamma)



Topografiskt underlag, delvis reviderat, enligt avtal med Lantmäteriverket.
Geografiska längden är räknad från Greenwich. Gauss' projektion.
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning, Lantmäteriverket 1979–05–21

Skala 1:50 000

1 0 1 2 3 4 5 km

Printed in Sweden by TK in UPPSALA AB, 1994